

露店等の防火対策

吉川松伏消防組合消防本部 予防課

福知山花火大会火災について



- ・平成25年8月15日発生
- ・露天商店店舗用発電機のガソリン
携行缶の過熱により
死者3名・負傷者56名発生

事故の状況



爆発までの状況 (京都府警への取材による)

ガソリン携行缶内の液体突沸現象が原因



火災を契機に・・・

火災予防条例に新たに追加された主な項目

- 1、対象火気器具等を使用する場合には消火器の準備
- 2、消防長が指定した大規模なイベントには、防火管理者を定めて火災予防上必要な計画を定めること。
- 3、露店等の開設する場合には、届出を求める。

消火器の注意点（目視で確認できること）



- ① 耐用年数が過ぎている
- ② 錆びている
- ③ 変形している

消火器の注意点

2021年12月31日まで有効



適応火災のマーク



対象火気器具とは？

対象火気器具等【例】



発電機



こんろ



グリドル



ストーブ



カセットコンロ



電熱器




IH調理器




ホットプレート


LPガスボンベの注意点

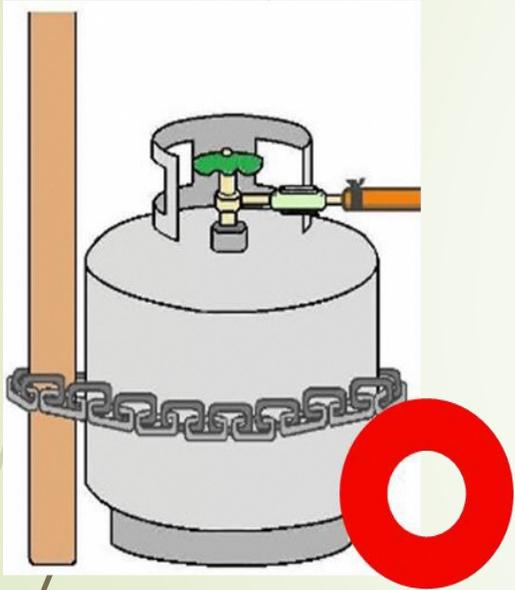

鎖で固定


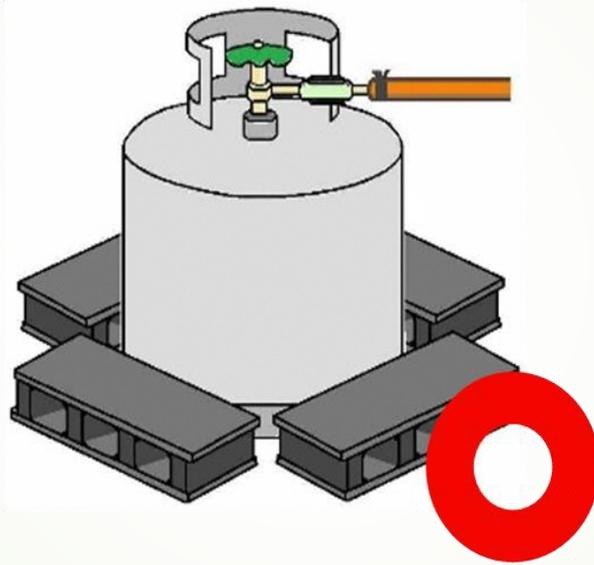


ブロックで固定

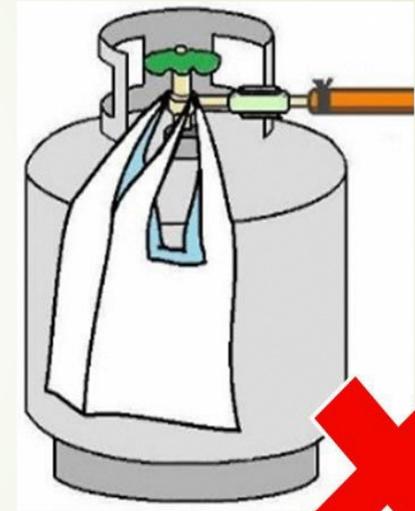


物を引っ掛けない

LPガスボンベの注意点

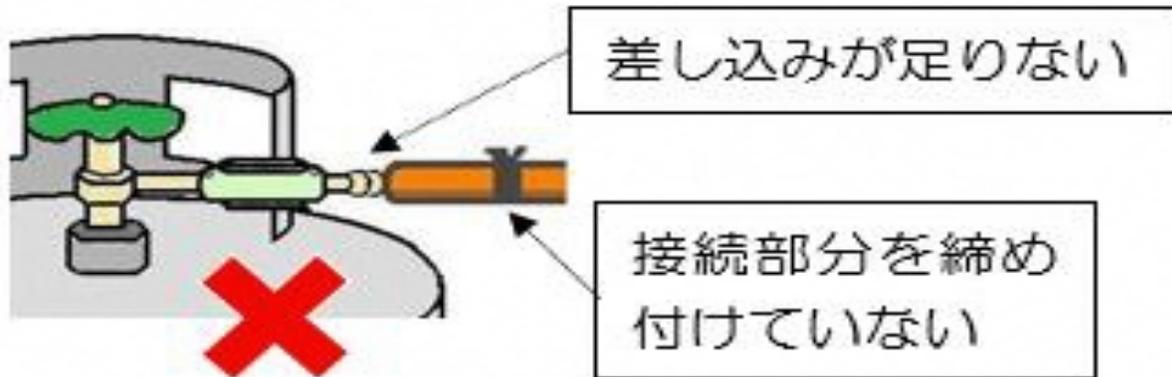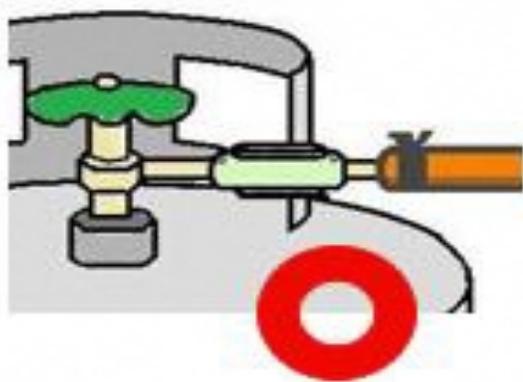

三又の使用はやめましょう。


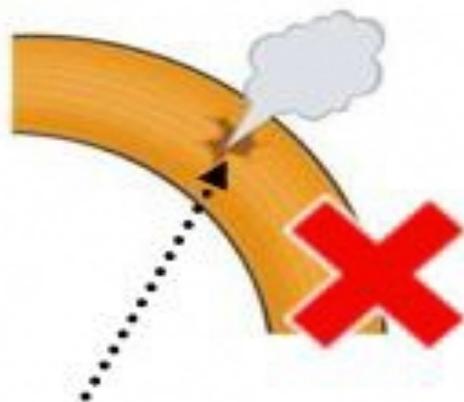


ひび割れ






焼け焦げ

カセットコンロの注意点

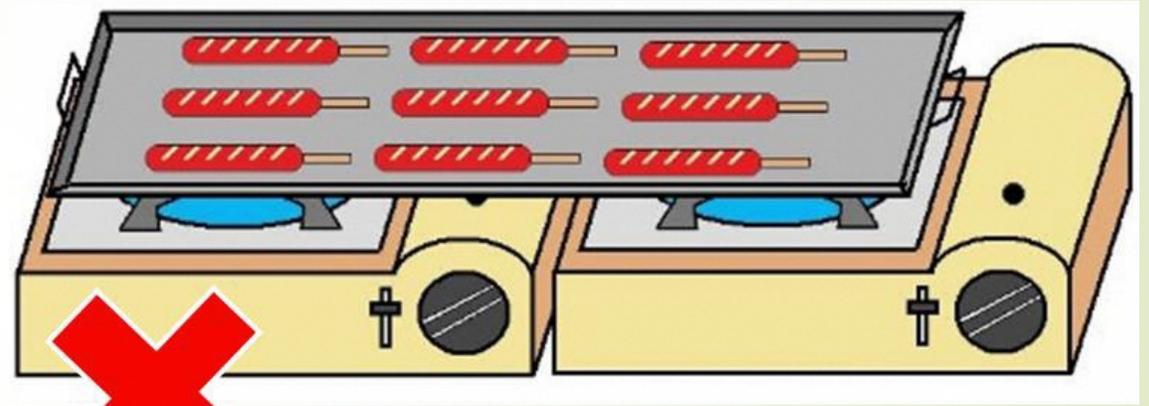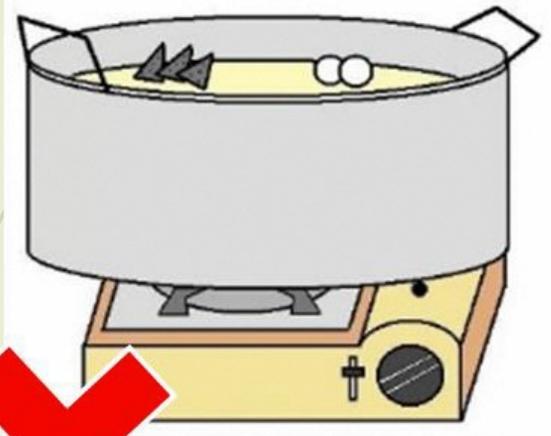


絶対にしないで！！

火気器具の周りは整理整頓

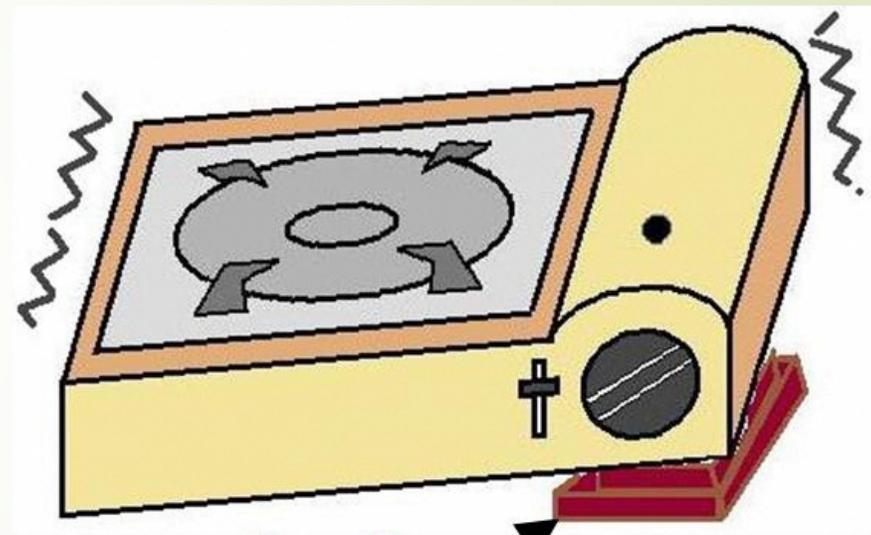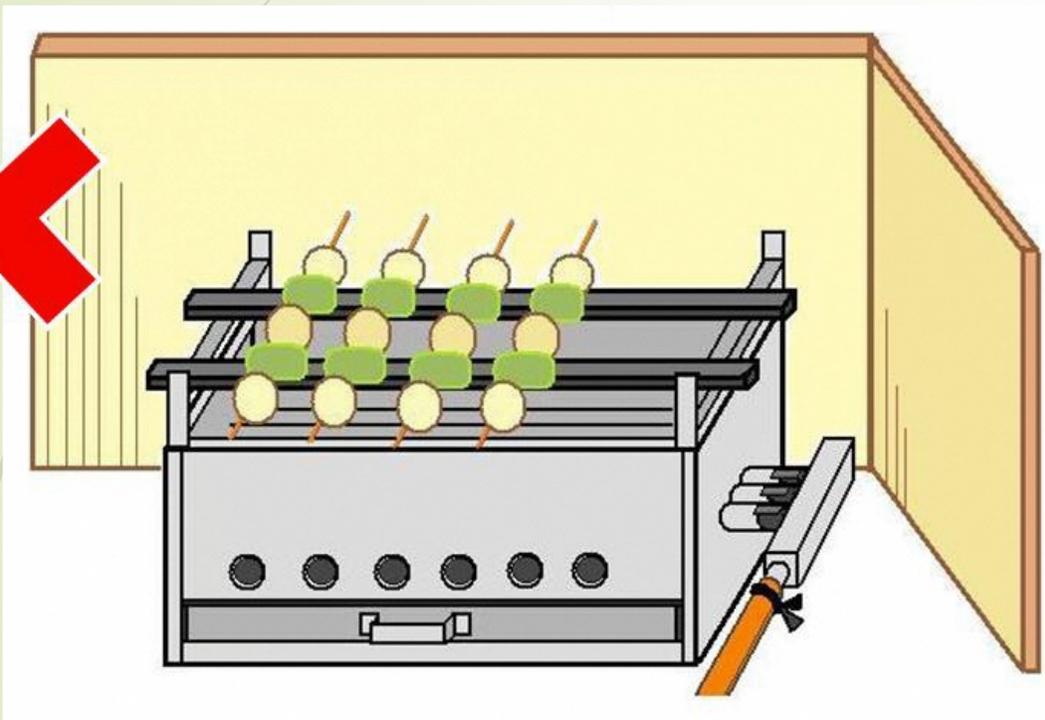

ガソリンを使用する場合の注意点

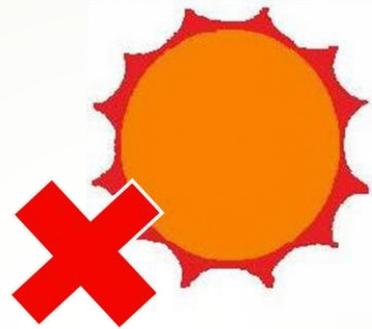

近くで使用しない




ガソリン火災の注意点

- ・ガソリンは、消防法に適合した金属製の容器等で貯蔵・取扱いをしましょう。
- ・ガソリン携行缶の温度が高くなった場合には、安全な場所に移して温度が十分に下がったことを確認してからゆっくりエア抜きをしましょう。
- ・発電機等に注油する際は、必ず発電機を停止させてから注油しましょう。
- ・貯蔵・取り扱う場所は、火気や高温部から離れた直射日光の当たらない風通しの良い場所としてください。
- ・周辺で、火気や火花を発生する機械器具等を使用しないでください。



チェックポイント

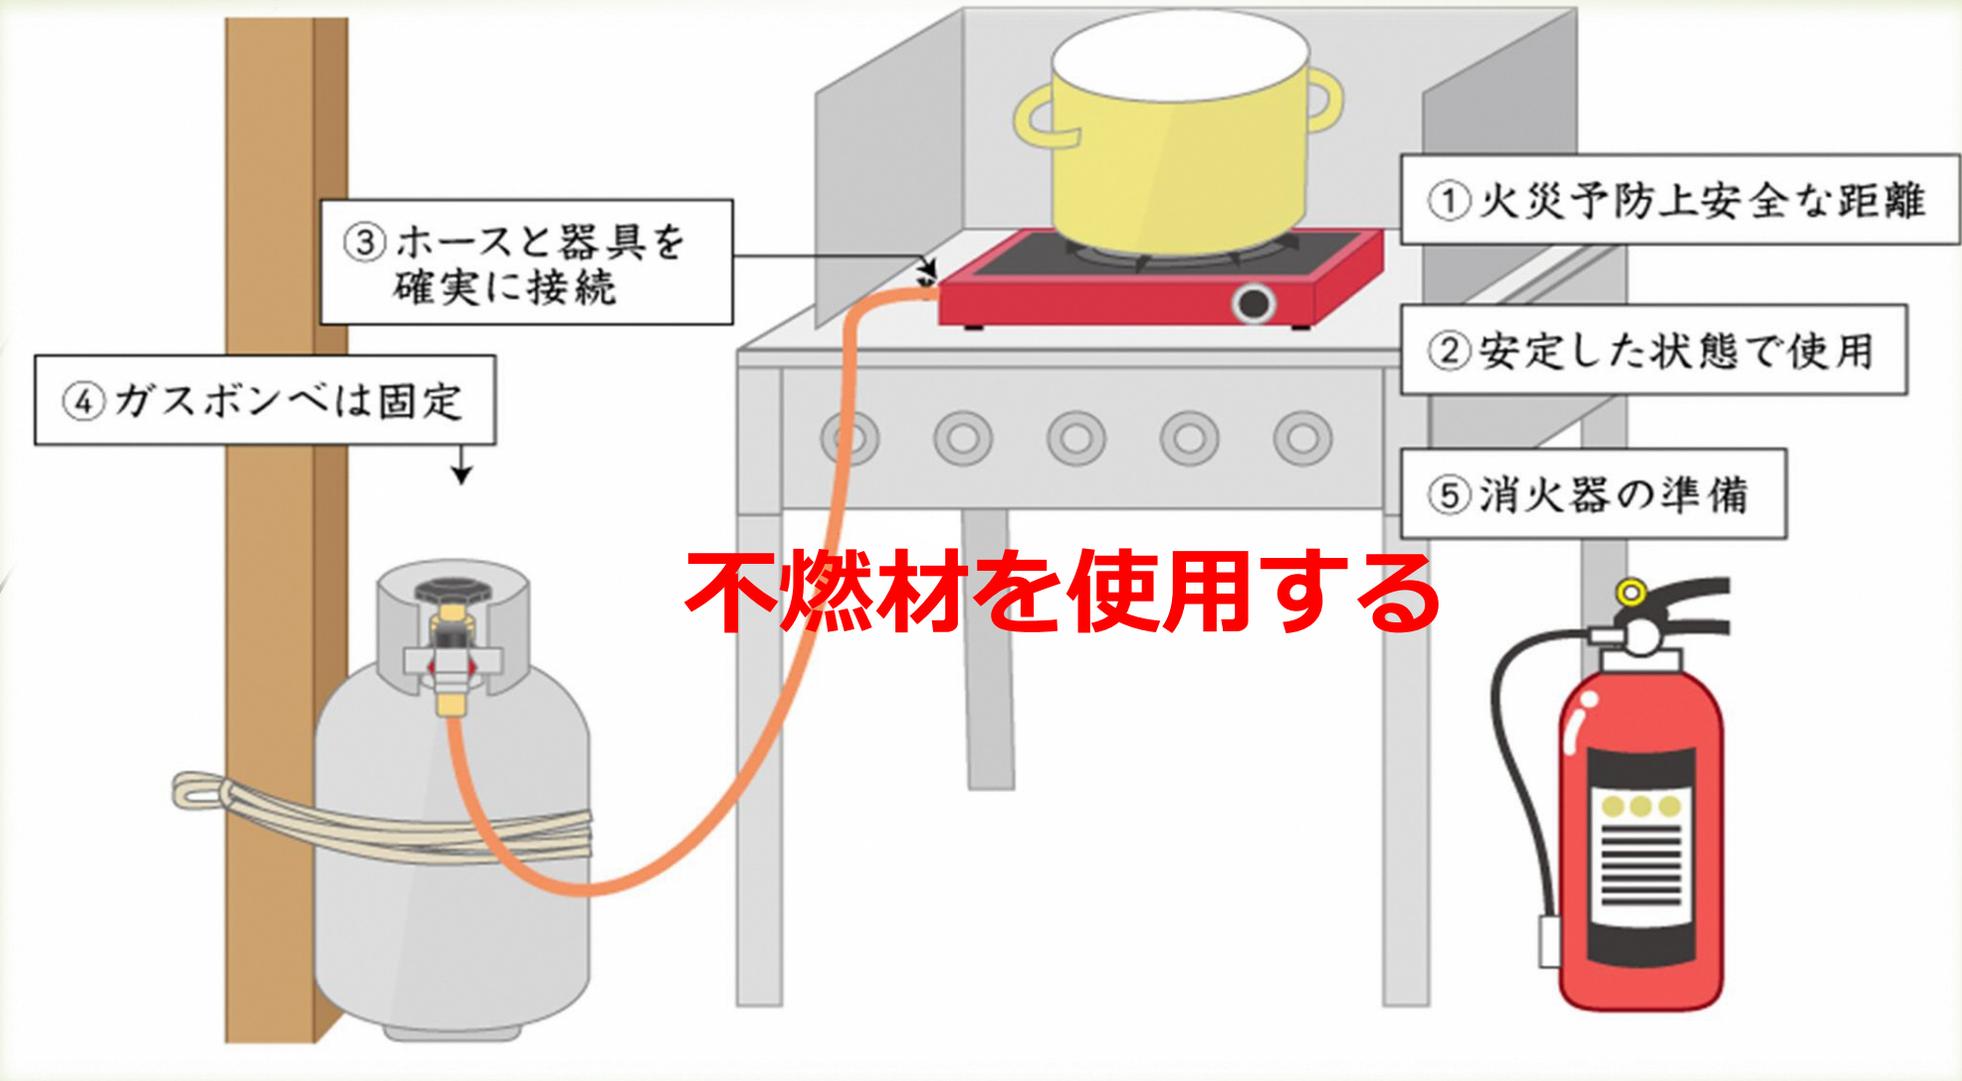

最後に

安全に開催できるように一人一人が火災予防に努めて参りましょう。



吉川松伏消防組合消防本部 予防課